





# Lubrificador de Nível Constante Hermético - Sistema Fechado

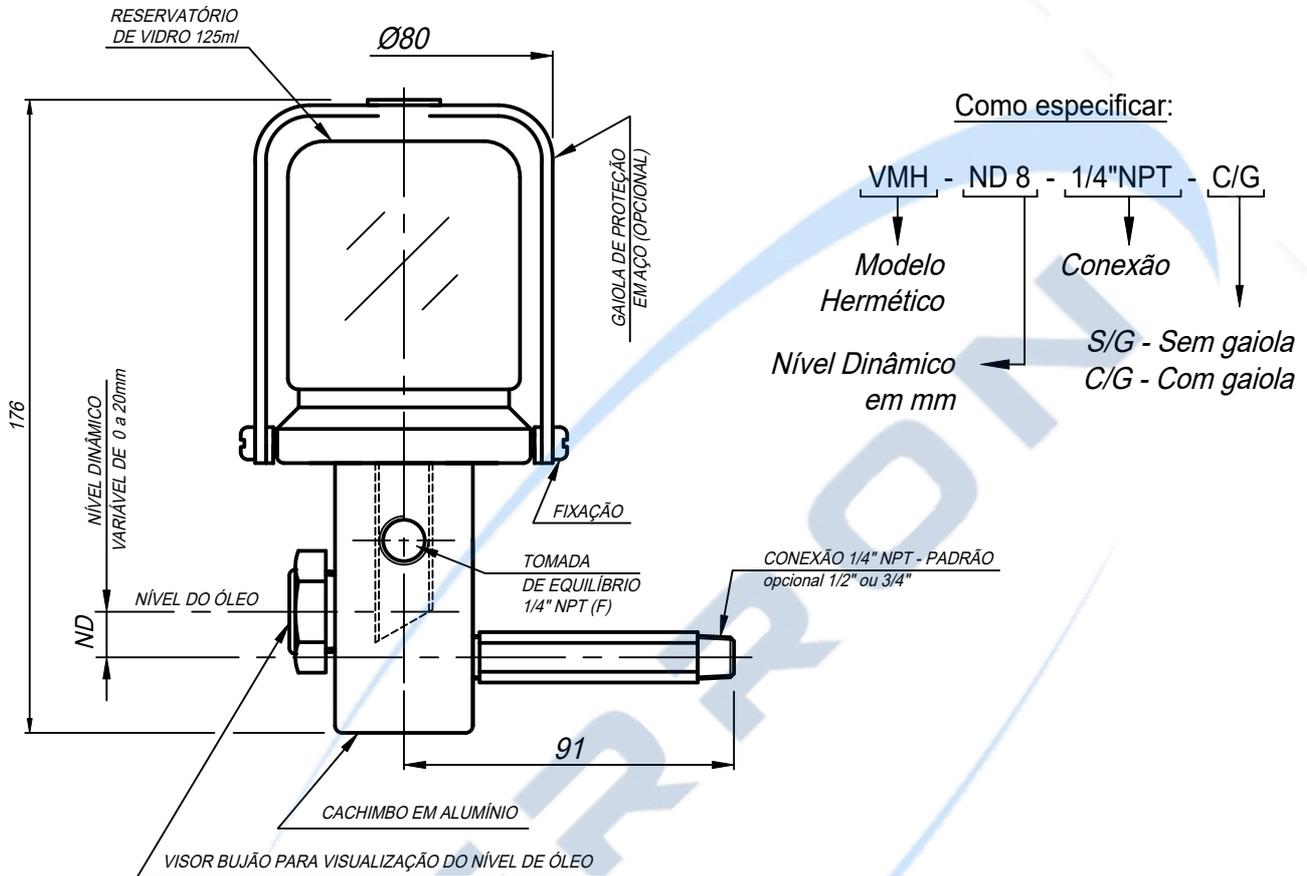

## Exemplo de aplicação em Sistema Fechado com Câmara de Expansão

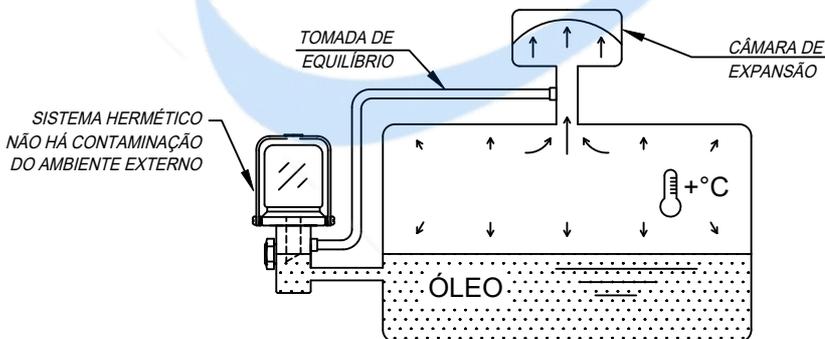

Sistemas fechados estão sujeitos a variação de pressão interna, seja por aumento da temperatura durante operação do equipamento ou devido condições climáticas.

É imprescindível que haja uma ligação entre o cachimbo e parte superior da caixa de mancal para acontecer a equalização das pressões e o lubrificador funcione corretamente.